

TRZPIEŃ USTALAJĄCY GWINTOWANY ZE STALI Z PIERŚCIENIEM – Z NAKRĘTKĄ

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

Materiały:

- (1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).
- (3) Sprężyna ze stali inox (AISI 302).
- (4) Pierścień sprężysty ze stali sprężynowej inox.

W798:

- (2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego ze stali automatowej.
- (5) Przeciw nakrętka gwintowana ze stali (UNI 5589).

W798 CIN:

- (2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).
- (5) Gwintowana przeciw nakrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589).

Powierzchnia:

W798:

- (2-5) Ocynk.
- (1-4) Naturalny.

W798 CIN:

- (1-2-4-5) Naturalny.


UWAGA:

- > Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.
- > Przeciw nakrętka dostarczana zmontowana.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.



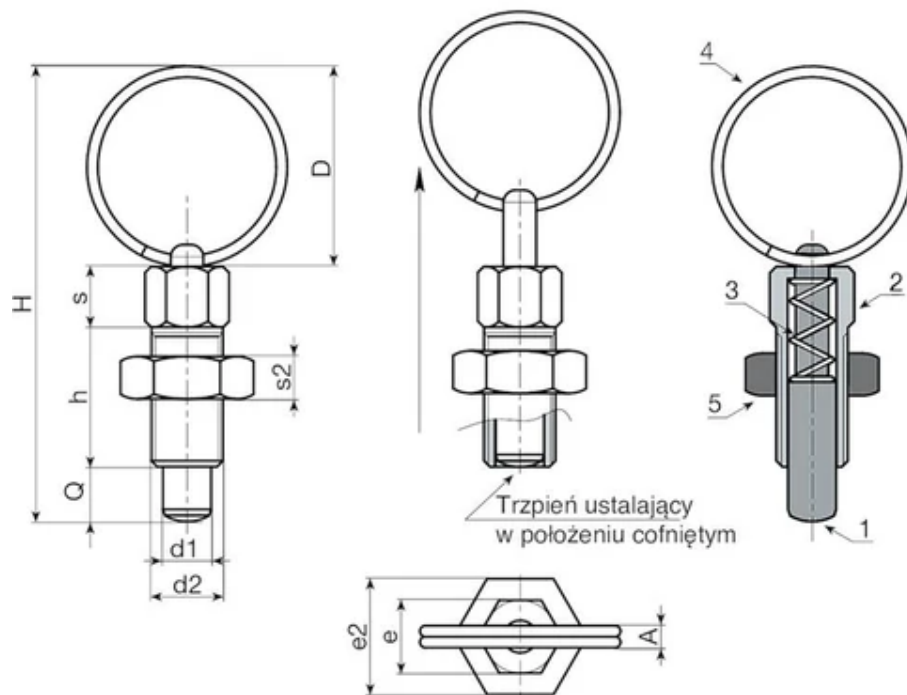

Wersja W798 - ze stali ocynkowanej

Kod	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W798.0001	W798.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0003	W798.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0005	W798.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0007	W798.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50

Wersja W798 CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W798.0002	W798.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0004	W798.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0006	W798.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0008	W798.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50